




Uputstvo za upotrebu

Tiger Condens

18/25 KKZ42 -A (H-SEE-EU)

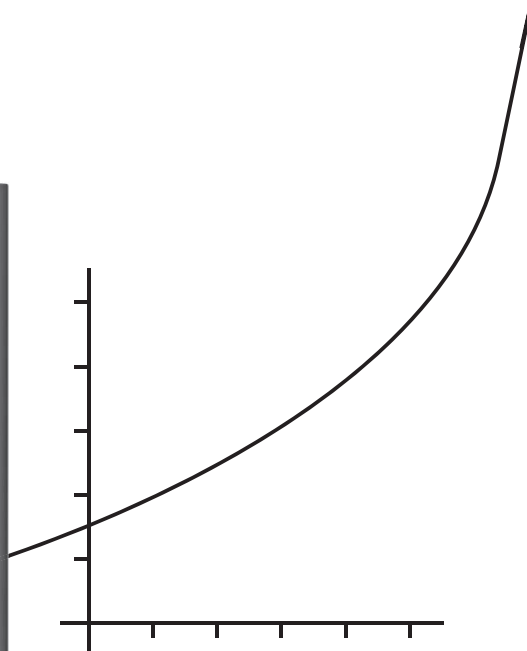

RS, MEsr, BAsr

Sadržaj

Sadržaj

1	Bezbednost	3	8	Reciklaža i odlaganje otpada	12
1.1	Upozoravajuće napomene koje se odnose na postupanje.....	3	9	Garancija i servisna služba za korisnike	12
1.2	Pravilno korišćenje.....	3	9.1	Garancija	12
1.3	Opšte sigurnosne napomene.....	4	9.2	Služba za korisnike.....	12
2	Napomene o dokumentaciji	7	Dodatak	13	
2.1	Pridržavanje propratne važeće dokumentacije.....	7	A	Otklanjanje smetnje	13
2.2	Čuvanje dokumentacije	7			
2.3	Oblast važenja uputstava	7			
3	Opis proizvoda	7			
3.1	CE-oznaka	7			
3.2	Konstrukcija proizvoda.....	7			
3.3	Pregled komandnih elemenata	8			
3.4	Opis displeja	8			
3.5	Opis funkcije tastera	8			
4	Režim rada	8			
4.1	Puštanje proizvoda u rad	8			
4.2	Kontrola pritiska u postrojenju za grejanje	8			
4.3	Punjenje sistema grejanja.....	9			
4.4	Izbor vrste režima rada	9			
4.5	Podešavanje temperature tople vode	9			
4.6	Podešavanje temperature polaznog voda grejanja.....	10			
4.7	Zaštita od smrzavanja.....	10			
5	Otklanjanje smetnji	11			
5.1	Detekcija i otklanjanje smetnji.....	11			
5.2	Prikaz kodova grešaka	11			
6	Nega i održavanje	11			
6.1	Održavanje	11			
6.2	Nega proizvoda.....	11			
6.3	Provera voda za odvod kondenzata i odvodnog levka	11			
7	Puštanje van pogona	11			
7.1	Privremeno stavljanje proizvoda van pogona	11			
7.2	Konačno stavljanje proizvoda van pogona	12			

1 Bezbednost

1.1 Upozoravajuće napomene koje se odnose na postupanje

Klasifikacija upozoravajućih napomena prema vrsti radnje

Upozoravajuće napomene prema vrsti radnje su uz pomoć znaka upozorenja i signalnih reči klasifikovane u pogledu stepena ozbiljnosti moguće opasnosti:

Znakovi upozorenja i signalne reči



Opasnost!

neposredna opasnost po život ili opasnost od teških povreda



Opasnost!

Opasnost po život zbog strujnog udara



Upozorenje!

Opasnost od lakših povreda



Pažnja!

Rizik od materijalne štete ili štete po životnu sredinu

1.2 Pravilno korišćenje

Pri nepravilnoj ili nenamenskoj upotrebi mogu nastati opasnosti po zdravlje i život operatera postrojenja ili trećih lica, odn. do narušavanja kvaliteta proizvoda i drugih materijalnih vrednosti.

Proizvod je predviđen kao izvor toplote za zatvorena postrojenja centralnog grejanja i za pripremu tople vode.

Namenska upotreba obuhvata:

- poštovanje priloženih uputstava za upotrebu proizvoda, kao i svih ostalih komponenta postrojenja
- poštovanje svih uslova za inspekciju i održavanje navedenih u uputstvima.

Ovaj proizvod mogu da koriste deca od 8 godina i naviše kao i lica sa smanjenim psihičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su vezano za sigurnu upotrebu proizvoda podučeni i razumeju opasnosti koje iz toga mogu da nastanu. Deca ne smeju da se igraju sa proizvodom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.

Upotreba koja se razlikuje od one opisane u ovom uputstvu ili upotreba koja izlazi izvan okvira ovde opisane upotrebe, smatraće se nenamenskom. Nenamenska je i svaka neposredna komercijalna i industrijska upotreba.

Pažnja!

1 Bezbednost

Svaka zloupotreba je zabranjena.

1.3 Opšte sigurnosne napomene

1.3.1 Instalacija samo od strane instalatera

Instalaciju, inspekciju, održavanje i servisiranje proizvoda kao i podešavanje gasa sme da vrši samo instalater.

1.3.2 Opasnost od pogrešnog rukovanja

Zbog pogrešnog rukovanja možete sami sebi da naškodite i da prouzrokuje materijalne štete.

- ▶ Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo i sva suvažeća dokumenta, naročito poglavlje "Sigurnost" i upozoravajuće napomene.

1.3.3 Opasnost po život zbog gasa koji se ispušta

U slučaju mirisa gasa u zgradama:

- ▶ Izbegavajte prostorije sa mirisom gasa.
- ▶ Ako je moguće, širom otvorite vrata i prozore i pobrinite se za promaju.
- ▶ Izbegavajte otvoreni plamen (npr. upaljač, šibica).
- ▶ Nemojte da pušite.
- ▶ Nemojte aktivirati električne prekidače, mrežne utikače,

zvona, telefone i druge komunikacione uređaje u zgradi.

- ▶ Zatvorite uređaj za blokiranje merača gasa ili glavni uređaj za blokiranje.
- ▶ Ako je moguće, zatvorite zaporni ventil za gas na proizvodu.
- ▶ Upozorite stanare pozivanjem ili kucanjem.
- ▶ Bez odlaganja napustite zgradu i sprečite da u nju uđe treće lice.
- ▶ Alarmirajte policiju i vatrogasce čim budete van zgrade.
- ▶ Obavestite interventnu službu preduzeća za snabdevanje gasom sa telefonskog priključka van zgrade.

1.3.4 Opasnost po život zbog blokiranih ili nezaptivenih putanja dimnog gasa

U slučaju mirisa dimnog gasa u zgradama:

- ▶ Širom otvorite sva pristupačna vrata i prozore i obezbedite promaju.
- ▶ Isključite proizvod.
- ▶ Obavestite ovlašćeni servis.

1.3.5 Opasnost po život usled dimnih gasova koji se ispuštaju

Ako proizvod radi sa praznim sifonom za kodenzat, može doći

do ispuštanja dimnih gasova u vazduh u prostoriji.

- ▶ Uverite se da je sifon za kondenzat već napunjen za rad proizvoda.

1.3.6 Opasnost po život zbog eksplozivnih i zapaljivih materijala

- ▶ Nemojte da upotrebljavate ili skladištite eksplozivne ili zapaljive materijale (npr. benzin, papir, boje) u prostoriji za postavku proizvoda.

1.3.7 Opasnost po život zbog nedostajućih sigurnosnih uređaja

Nedostatak sigurnosnih uređaja (npr. sigurnosnog ventila, ekspanzionog suda) može da dovede do opekotina i drugih povreda opasnih po život, npr. usled eksplozija.

- ▶ Neka Vam instalater objasni funkciju i položaj sigurnosnih uređaja.

1.3.8 Opasnost po život zbog promena na proizvodu ili u okruženju proizvoda

- ▶ Ne uklanjajte, ne premošćavajte i ne blokirajte ni u kom slučaju sigurnosne uređaje.
- ▶ Nemojte da prepodešavate sigurnosne uređaje.

- ▶ Nemojte da uništavate niti uklanjate plombe komponenta.
- ▶ Nemojte preduzimati nikakve promene:
 - na proizvodu
 - na vodovima za dovod gasa, vazduha, vode i struje
 - na celokupnom postrojenju za dimni gas
 - na celokupnom sistemu za odvod kondenzata
 - na sigurnosnom ventilu
 - na odvodnim cevima
 - na zadatim konstrukcionim detaljima, koji mogu da imaju uticaj na sigurnost u radu proizvoda

1.3.9 Opasnost od trovanja zbog nedovoljnog dovoda vazduha za sagorevanje

Uslovi: Rad zavisan od vazduha u prostoriji

- ▶ Pobrinite se za dovoljan dovod vazduha za sagorevanje.

1.3.10 Opasnost od povrede i rizik od materijalne štete zbog nestručnog ili neizvršenog održavanja i popravke

- ▶ Nemojte nikada sami da pokušavate da sprovedite radove na održavanju ili popravke na Vašem proizvodu.

1 Bezbednost

- ▶ Neka smetnje i oštećenja odmah ukloni instalater.
- ▶ Pridržavajte se zadatih intervala održavanja.

1.3.11 Rizik od štete zbog korozije nastale zbog neadekvatnog vazduha za sagorevanje i vazduha u prostoriji

Sprejevi, razređivači, sredstva za čišćenje koja sadrže hlor, boje, lepkovi, jedinjenja amonijaka, prašine i sl. mogu da dovedu do korozije na proizvodu i u vazduho-/dimovodu.

- ▶ Vodite računa da dovod vazduha za sagorevanje uvek bude očišćen od fluora, hlora, sumpora, prašine, itd.
- ▶ Pobrinite se za to da se na mestu postavljanja ne skladište hemijski materijali.

1.3.12 Oplata u obliku ormara

Oplata proizvoda u obliku ormara mora da ispunjava odgovarajuće propise u pogledu izvedbe.

- ▶ Na proizvod nemojte samovoljno da stavljate oplatu.
- ▶ Ako za proizvod želite oplatu u obliku ormara, onda se obratite ovlašćenom instalaterskom servisu.

1.3.13 Rizik od materijalne štete zbog mraza

- ▶ Uverite se da postrojenje za grejanje u slučaju mraza u svakom slučaju ostane u režimu rada i da su sve prostorijske odgovarajuće temperirane.
- ▶ Ako niste obezbedili postrojenje za slučaj mraza, onda ostavite instalatera da ispravi postrojenje za grejanje.

Napomene o dokumentaciji 2

2 Napomene o dokumentaciji 3 Opis proizvoda

2.1 Pridravanje priratne važeće dokumentacije

- ▶ Obavezno se pridržavajte svih uputstava za upotrebu koja su priložena komponentama postrojenja.

2.2 Čuvanje dokumentacije

- ▶ Čuvajte ovo uputstvo, kao i svu drugu dokumentaciju radi kasnijeg korišćenja.

2.3 Oblast važenja uputstava

Ovo uputstvo važi isključivo za:

Modeli i brojevi artikla

Oblast važenja: Bosna i Hercegovina

	Bosna i Hercegovina
Tiger Condens 18/25 KKZ42 -A	0010017351

Modeli i brojevi artikla

Oblast važenja: Crna Gora

	Crna Gora
Tiger Condens 18/25 KKZ42 -A	0010017351

Modeli i brojevi artikla

Oblast važenja: Srbija

	Srbija
Tiger Condens 18/25 KKZ42 -A	0010017351


3.1 CE-oznaka



CE-oznakom se dokumentuje da proizvodi u skladu sa pločicom sa oznakom tipa, ispunjavaju osnovne zahteve važećih smernica.

Izjava o usklađenosti se može dobiti na uvid kod proizvođača.

3.2 Konstrukcija proizvoda

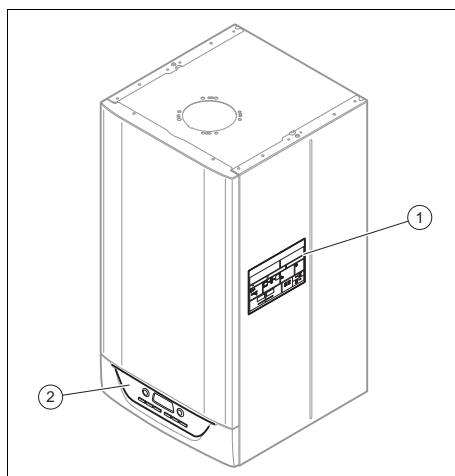


1 Magnetno kratko uputstvo za upotrebu sa oznakom tipa i serijskim brojem

2 Komandni elementi


4 Režim rada

3.3 Pregled komandnih elemenata

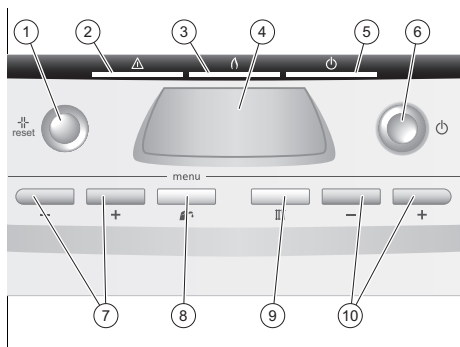

- | | |
|---|--|
| 1 Taster za otklanjanje smetnji | 7 Tasteri za podešavanje temperature tople vode (↶) i (↷) |
| 2 Crvena LED lampica za smetnju | 8 Režim tople vode (↶) |
| 3 Narandžasta LED lampica za režim rada gorionika | 9 Režim grejanja (▯▯▯) |
| 4 Displej | 10 Tasteri za temperaturu polaznog voda grejanja (▯▯▯) i (↶) (▯▯▯) |
| 5 Zelena LED lampica za režim rada proizvoda | |
| 6 Taster za uključivanje/isključivanje | |

3.4 Opis displeja

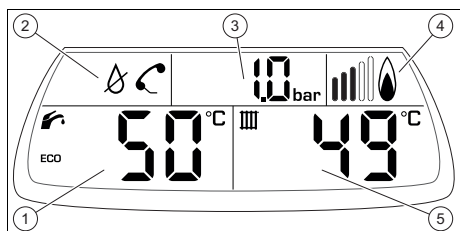

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Temperatura tople vode | 4 Prikaz režima rada gorionika |
| 2 Simboli za smetnje | 5 Temperatura polaznog voda grejanja |
| 3 Pritisak postrojenja / poruka o grešci | |

3.5 Opis funkcije tastera

Taster	Značenje
	- Izbor režima tople vode
	- Izbor režima grejanja
	- Podešavanje temperature tople vode Podešavanje temperature polaznog voda grejanja
	- Resetovanje proizvoda
	- Uključivanje/isključivanje proizvoda

Podesive vrednosti se prikazuju treperenjem.

4 Režim rada

4.1 Puštanje proizvoda u rad

4.1.1 Otvaranje zapornih uređaja

Uslovi: Instalater, koji je instalirao proizvod, objašnjava Vam poziciju rukovanja zapornim uređajima.

- Uverite se da su sve slavine otvorene.

4.1.2 Uključivanje proizvoda


- Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
 - ◁ Ukoliko se proizvod napaja strujom, uključuje se displej. Posle nekoliko sekundi proizvod je spreman za rad.

4.2 Kontrola pritiska u postrojenju za grejanje



Napomena

Prilikom provere pritiska ne sme da postoji zahtev za grejanjem i/ili zahtev za toplom vodom.

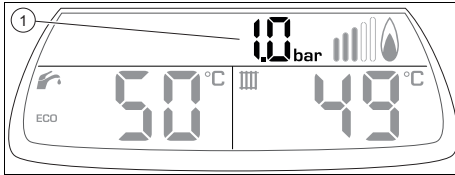

1 Trenutni pritisak punjenja

- ▶ Jednom mesečno proverite pritisak punjenja proizvoda.
 - Preporučeni pritisak punjenja: 1 ... 1,5 bar (100.000 ... 150.000 Pa)
 - ◁ Ako je pritisak punjenja u redu, onda ne postoji potreba ni za kakvom radnjom.
 - ▽ Ako je pritisak punjenja prenizak, dopunite vodu u postrojenje za grejanje.

4.3 Punjenje sistema grejanja



Pažnja!

Rizik od materijalnih oštećenja zbog vode za grejanje sa visokim sadržajem kamenca, koja je jako korozivna ili koja sadrži hemikalije!

Neadekvatna voda iz cevi oštećuje zaptivače i membrane, začepљуje delove kroz koje protiče voda u proizvodu i u sistemu grejanja i dovodi do buke.

- ▶ Punite sistem grejanja samo prikladnom vodom za grejanje.
- ▶ U slučajevima sumnje pitajte instalatera.



Napomena

Instalater je zadužen za prvo punjenje, eventualna dopunjavanja kao i za kvalitet vode.

Operater preuzima samo dopunjavanje vode u postrojenje za grejanje.

1. Otvorite sve ventile grejnih tela (termostatske ventile) sistema grejanja.
2. Polako otvorite slavinu za punjenje na donjoj strani proizvoda tako kako Vam je pokazao instalater.
3. Dolivajte vodu sve dok se ne postigne potreban pritisak punjenja.
 - Preporučeni pritisak punjenja: 1 ... 1,5 bar (100.000 ... 150.000 Pa)
4. Na displeju proverite pritisak punjenja.
5. Posle punjenja zatvorite slavinu za punjenje.



4.4 Izbor vrste režima rada






Napomena

Posle svakog paljenja proizvod radi u režimu "Grejanje + topla voda".

Kada je aktivirana vrsta režima rada svetli taster.

1. Pritisnite taster , kako biste aktivirali/deaktivirali vrstu režima rada za toplu vodu.
2. Pritisnite taster , kako biste aktivirali/deaktivirali režim grejanja.

Simbol	Način rada
	Grejanje + topla voda
	samo grejanje
	Samo topla voda i zaštita od mraza
–	Odsustvo/zaštita od mraza

4.5 Podešavanje temperature tople vode

Uslovi: Temperaturom upravlja kotao za grejanje

- ▶ Pritisnite taster   ili  , kako biste podesili temperaturu tople vode.

Uslovi: Temperaturom upravlja sobni termostat

- ▶ Podesite temperaturu tople vode na sobnom termostatu.

4 Režim rada



Napomena

Ako pritisnete tastere ili , onda displej prikazuje .

4.5.1 Uključivanje i isključivanje ECO režima

- ▶ Podesite temperaturu tople vode.

Uslovi: Temperatura tople vode: < 50 °C

- Na displeju se prikazuje režim.

Uslovi: Temperatura tople vode: ≥ 50 °C

- Na displeju se ne prikazuje režim.

4.6 Podešavanje temperature polaznog voda grejanja

Oblast važenja: bez senzora za spoljašnju temperaturu, bez sobnog termostata

- ▶ Podesite temperaturu polaznog voda grejanja pomoću (III) ili (III).



Napomena

Instalater je možda prilagodio minimalno i maksimalno moguću temperaturu.

Oblast važenja: Sobni termostat

- ▶ Podesite temperaturu polaznog voda grejanja pomoću (III) na maksimalnu vrednost.
- ▶ Podesite željenu temperaturu grejanja na sobnom termostatu.

- ◁ Stvarna temperatura polaznog voda za grejanje se automatski modulirajuće podešava zahvaljujući sobnom termostatu.

Oblast važenja: Senzor spoljne temperature

- ▶ Nije moguće da podesite temperaturu polaznog voda grejanja, iako pritisnete tastere (III) ili (III).
- ◁ Displej prikazuje temperaturu polaznog voda grejanja koju je obračunao grejni uređaj.

- ◁ Stvarna temperatura polaznog voda za grejanje se automatski modulirajuće podešava zahvaljujući grejnom uređaju.

4.7 Zaštita od smrzavanja

4.7.1 Funkcija zaštite od mraza proizvoda

Funkcija zaštite od mraza deluje na uključivanje grejnog uređaja i pumpe, ukoliko je postignuta temperatura osigurača u grejnom krugu.

- Zaštitna temperatura: 12 °C

Pumpa se zaustavlja, ako je postignuta minimalna temperatura vode u grejnom krugu.

- Minimalna temperatura vode: 15 °C

Ako je postignuta temperatura za paljenje gorionika u grejnom krugu, pali se gorionik dok se ne postigne temperatura isključivanja.

- Temperatura paljenja gorionika: 7 °C
- Temperatura isključivanja gorionika: 35 °C

Krug industrijske vode (hladna i topla voda) ne štiti grejni uređaj.

Zaštitu od mraza za postrojenje može da garantuje samo grejni uređaj.

Neophodan je regulator, kako biste kontrolisali temperaturu postrojenja.

4.7.2 Zaštita od mraza za postrojenje



Napomena

Uverite se da je snabdevanje strujom i gasom proizvoda u redu.

Uslovi: Odsustvo u trajanju od više dana, Bez regulatora

- ▶ Izaberite režim Odsustvo/zaštita od mraza (→ strana 9).
- ◁ U grejnom krugu je vidljiv samo pritisak vode.

Uslovi: Odsustvo u trajanju od više dana, Sa regulatorom

- ▶ Na regulatoru programirajte svoje odsustvo, da bi se aktivirali uređaji za zaštitu od mraza.

Uslovi: Duže odsustvo

- ▶ Obratite se kvalifikovanom stručnjaku, da bi ispraznio postrojenje odnosno da bi zaštitio grejni krug dodavanjem specijalnog aditiva za zaštitu od mraza postrojenja za grejanje.

5 Otklanjanje smetnji

5.1 Detekcija i otklanjanje smetnji


- ▶ Ako prilikom režima rada proizvoda dođe do problema, neke tačke možete sami da proverite pomoću tabele u prilogu.

Otklanjanje smetnje (→ strana 13)

- ▶ Ako proizvod posle ispitivanja pomoću tabele ne radi besprekorno, za otklanjanje problema se obratite servisnoj službi.

5.2 Prikaz kodova grešaka

Kodovi grešaka imaju najviši prioritet od svih prikaza. Ako istovremeno nastupi više grešaka prikazuju se naizmenično na svake dve sekunde.

- ▶ Ako Vaš proizvod prikaže , obratite se servisnoj službi.

6 Nega i održavanje

6.1 Održavanje

Pretpostavka za trajnu spremnost za rad i bezbednost rada, pouzdanost i dug vek trajanja proizvoda su godišnja inspekcija i dvogodišnje održavanje proizvoda od strane instalatera.

6.2 Nega proizvoda



Oprez!
Rizik od materijalne štete usled neadekvatnog sredstva za čišćenje!

- ▶ Nemojte da koristite sprejeve, abrazivna sredstva, sredstva za ispiranje, sredstva za čišćenje koja sadrže razređivače ili hlor.

- ▶ Čistite oplatu vlažnom krpom i sa nešto sapuna bez razređivača.

6.3 Provera voda za odvod kondenzata i odvodnog levka

- ▶ Redovno kontrolišite da odvod kondenzata i odvodni levak nemaju nedostataka, posebno zapušenja.

U odvodu kondenzata i odvodnom levku ne smeju da se vide ili oseće prepreke.

- ▶ Ako ste utvrdili nedostatke, neka ih otkloni servisna služba.

7 Puštanje van pogona

7.1 Privremeno stavljanje proizvoda van pogona

- ▶ Stavite proizvod privremeno van pogona, samo ako ne postoji opasnost od mraza.
- ▶ Isključite proizvod preko fabrički predviđenog glavnog prekidača.
 - < Displej se gasi.

8 Reciklaža i odlaganje otpada

- ▶ U slučaju dužeg stajanja van pogona (npr. odmor) dodatno zatvorite zapornu slavinu za gas i zapornu slavinu za hladnu vodu.

7.2 Konačno stavljanje proizvoda van pogona

- ▶ Neka servisna služba konačno stavi proizvod van pogona.

8 Reciklaža i odlaganje otpada

- ▶ Prepustite odlaganje pakovanja instalateru koji je instalirao proizvod.



Ako je proizvod obeležen ovim znakom:

- ▶ U tom slučaju proizvod nemojte da odložite na kućno đubre.
- ▶ Umesto toga proizvod predajte na sabirno mesto za električne i elektronske stare uređaje.



Ako proizvod sadrži baterije, koje su obeležene ovim znakom, onda baterije mogu da sadrže supstance koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu.

- ▶ U tom slučaju baterije uklonite na sabirno mesto za baterije.

9 Garancija i servisna služba za korisnike

9.1 Garancija

Oblast važenja: Bosna i Hercegovina

Informacije o garanciji proizvođača možete da dobijete na adresi za kontakt navedenoj na poledini.

Oblast važenja: Crna Gora

Informacije o garanciji proizvođača možete da dobijete na adresi za kontakt navedenoj na poledini.

Oblast važenja: Srbija

Informacije o garanciji proizvođača možete da dobijete na adresi za kontakt navedenoj na poledini.

9.2 Služba za korisnike

Oblast važenja: Bosna i Hercegovina

Podaci za kontakt naše službe za korisnike možete pronaći na adresi datoj na poledini ili na www.protherm.eu.

Oblast važenja: Crna Gora

Podaci za kontakt naše službe za korisnike možete pronaći na adresi datoj na poledini ili na www.protherm.eu.





Oblast važenja: Srbija

Podaci za kontakt naše službe za korisnike možete pronaći na adresi datoj na poledini ili na www.protherm.eu.

Dodatak A Otklanjanje smetnje

Smetnja	Uzrok	otklanjanje
Nema tople vode, nema grejanja; proizvod ne počinje da radi	Slavina za gas na strani objekta zatvorena	Otvorite zapornu slavinu za gas na strani objekta
	Strujno napajanje na strani objekta isključeno	Uključivanje strujnog napajanja na strani objekta
	Taster za uključivanje/isključivanje na proizvodu isključen	Uključite taster za uključivanje/isključivanje na proizvodu
	Podesili ste prenisku temperaturu polaznog voda grejanja, režim grejanja ili tople vode je isključen i/ili je podešena temperatura tople vode preniska.	Birajte željenu vrstu režima rada Podesite temperaturu polaznog voda grejanja i/ili temperaturu tople vode na željenu temperaturu
	Pritisak punjenja sistema grejanja nije dovoljan	Dolivanje vode u sistem grejanja
	Vazduh u sistemu grejanja	Odzračivanje radijatora Ako se problem ponavlja, obavestite instalatera
	Smetnja pri postupku paljenja	Pritisnuti taster za otklanjanje smetnje Ako se problem ponavlja, obavestite instalatera
Režim tople vode bez smetnji; grejanje ne počinje da radi	nema zahteva za toplotom od strane regulatora	Proveriti vremenski program na regulatoru i korigovati ga po potrebi Proveriti sobnu temperaturu i eventualno korigujte zadatu sobnu temperaturu („Uputstvo za upotrebu regulatora“)
	Podesili ste prenisku temperaturu polaznog voda grejanja ili je režim grejanja isključen	Uključite režim grejanja Podešavanje temperature polaznog voda za grejanje na željenu temperaturu
	Vazduh u sistemu grejanja	Odzračivanje radijatora Ako se problem ponavlja, obavestite instalatera
nema tople vode, režim rada grejanja bez greške	Podešena temperatura tople vode je preniska ili je isključen režim tople vode	Uključite režim tople vode Temperaturu tople vode podesite na željenu temperaturu
Tragovi vode ispod proizvoda	Vod za odvod kondenzata blokiran	Kontrola odnosno čišćenje voda za odvod kondenzata
	Propuštanje u postrojenju ili u proizvodu	Zatvorite dotok hladne vode do proizvoda, obavestite instalatera

Dodatak

Smetnja	Uzrok	otklanjanje
Displej pokazuje 	Smetnja	Pritisnite taster za otklanjanje smetnje (reset)  i čekajte pet sekundi. Ako smetnja još uvek postoji, obavestite instalatera.
Displej pokazuje  i prikaz pritiska treperi < 0,5 bar (< 50.000 Pa)	Nedostatak vode u postrojenju	Dopunjavanje pripremljene vode Ako se problem ponavlja, obavestite instalatera
Prikaz pritiska treperi $\geq 2,5$ bar (≥ 250.000 Pa)	Previsok pritisak u postrojenju	Odzračite neki radijator Ako se problem ponavlja, obavestite instalatera
Displej pokazuje  i prikaz pritiska treperi	Poruka o grešci	Obaveštavanje instalatera

Izdavač/proizvođač

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Píjušť'a 45 – Skalica – 90901

Tel. 034 696 61 01 – Fax 034 696 61 11

Zákaznícka linka 034 696 61 66

www.protherm.sk



Isporučilac

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 – 42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0

info@vaillant.de – www.vaillant.com

© Ova uputstva i njihovi delovi su zaštićena autorskim pravima i smeju da se umnožavaju ili distribuiraju samo uz pismenu saglasnost proizvođača.



0020202964_00 - 09.02.2015 11:43:41